


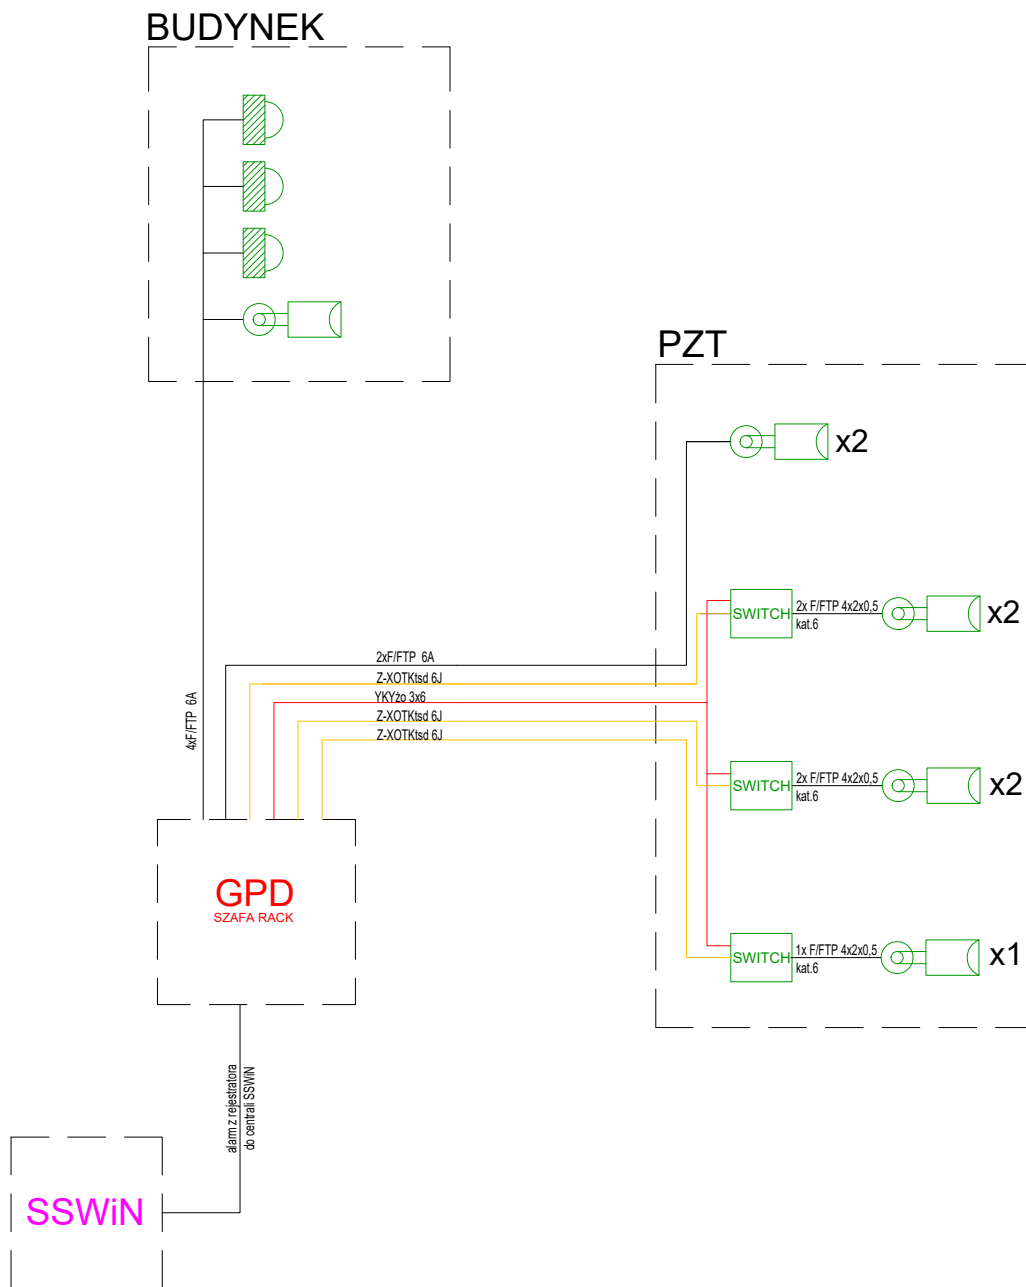

UWAGI:

Szafki teletechniczne o stopniu ochrony IP65 (np.: obudowy plastikowe termoutwardzalne lub metalowe dwupłaszczowe zapobiegające skraplaniu wody na ściankach wewnętrznych) szafka wyposażona w switch z wyjściami PoE oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C oraz wyłącznik B6. Szafki zlokalizowane na słupie oświetleniowym oraz na ścianie wiaty. Kable światłowodowe oraz kable teletechniczne - prowadzone w rurkach osłonowych w przypadku wiaty, zakończyć w szafkach teletechnicznych. Wprowadzenie przewodów – od dołu szafki przez hermetyczne przepusty kablowe. Kable F/FTP do kamer systemu monitoringu należy prowadzić jak najkrótszą trasą. Długości kabli do kamer nie mogą przekroczyć 90m. Kamery zewnętrzne powinny być w obudowie typu bullet, posiadać funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza (z oświetlaczem podczerwieni) moto zoom np. 10-22 mm, ilość pikseli: min. 2Mpx. Kamera wewnętrzne: Full HD, kopułkowe, stałogniskowe o kącie obserwacji w poziomie 115st., z oświetlaczem podczerwieni.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. ES.07 DATA: 10.01.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PW	SCHEMAT CCTV	B/S
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0160/PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0146/POOE/12	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		