


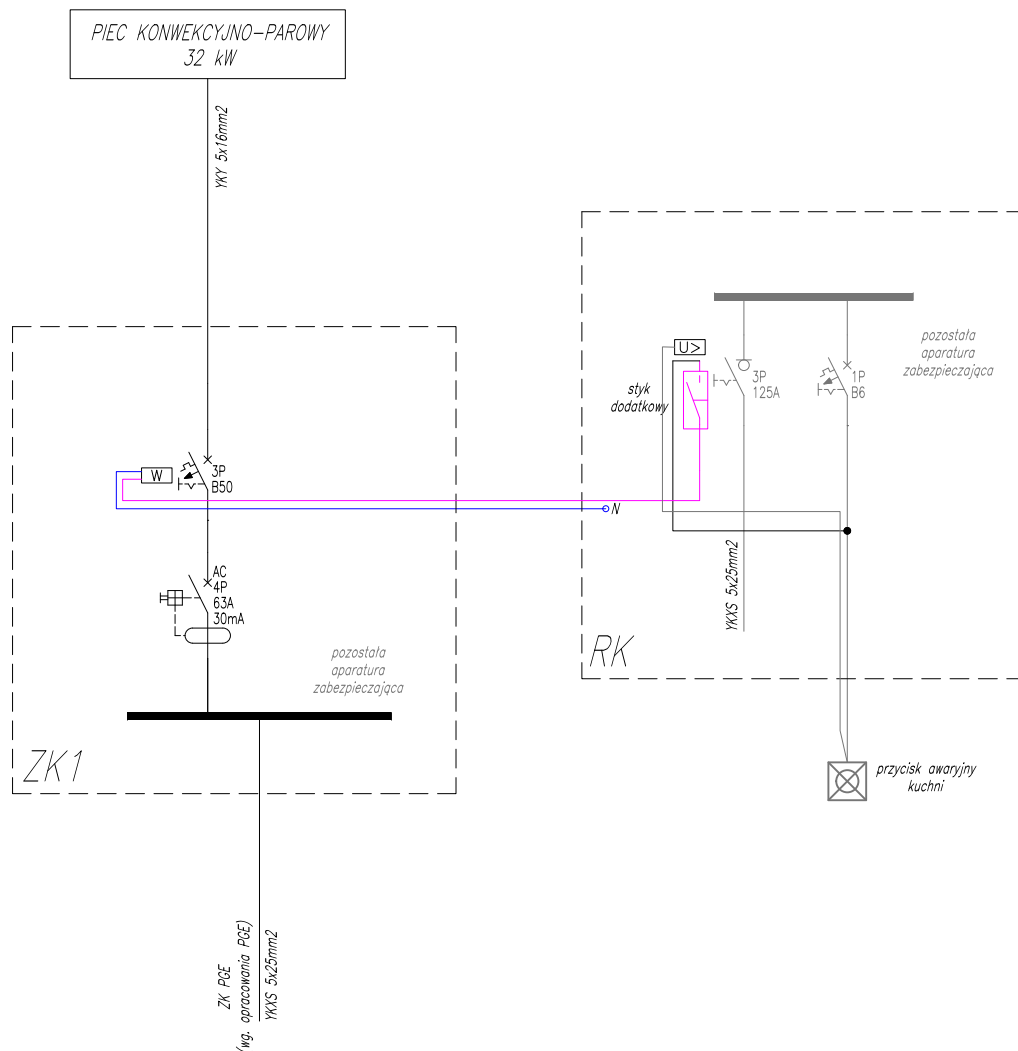

UWAGI:
 Tablice RK należy opatrzyć w informację, iż piec konwekcyjno-parowy zasilany jest ze złącza ZK1.
 Do tablicy RK należy dostawić styk dodatkowy w celu ewentualnego rozłączenia zarówno tablicy kuchni oraz aparatu zabezpieczającego piec konwekcyjno parowy. Połączyć awaryjny przycisk kuchni z wyzwalczem zamontowanym do wyłącznika nadprądowego B50.

CAD PLAN CAD PLAN Spółka z o.o.
 15-536 Białystok
 ul. Sędowicza 10
 TEL. 506 10 90 94
 KONTAKT@CADPLAN.PL

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego nr 64
 położonego na działce nr ew. 885, obręb 9-Nowe Miasto
 przy ul. Stanisława Dubois 12 w Białymstoku

INWESTOR:

Miasto Białystok
 ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

PROJEKTANCI:

ELEKTRYKA:

PODPISY:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16

mgr inż. Mariusz Klewinowski upr. nr PDL/0146/POOE/12 (sprawdzający)

Schemat Ideowy podłączenia pieca konwekcyjno-parowego

SKALA:

NR RYSUNKU:

IE.S-04

DATA:

NR STRONY:

17 września 2022 r.