


Poziom porównawczy -5,00 m n.p.m.

Rzędna posadzki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rzędna dna kanału	-0.96		-0.99		-1.01	-1.03
Zagłębienie dna kanału [m]	0.96		0.99	1.00	1.01	1.03
Odległości [m]	0.43	1.81	0.36	0.94	1.20	
Średnice, materiał	160×4,0 PVC SN8					1,5 %
Długość trasy [m]	0.00	2.25	2.61	3.55	4.75	
	WP1			1A	D1	

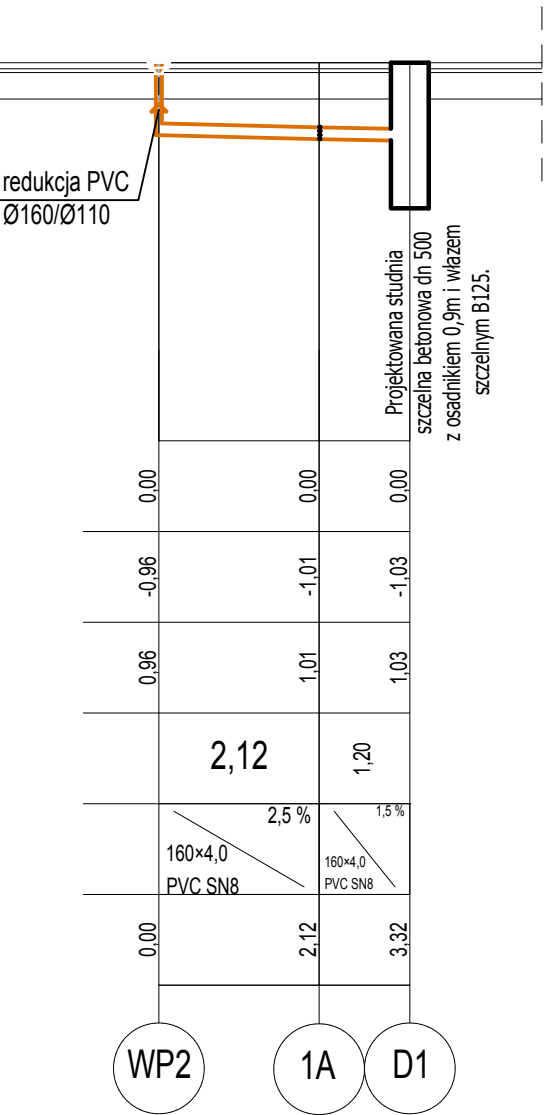

		"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. S9 DATA: 30.11.2021
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN				
STADIUM PROJEKTU: PT.	NAZWA RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ- CZĘŚĆ MAGAZYNOWA			SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI: mgr inż. MARŻENA SOKÓŁ nr upr. PDL/0077/PWBS/19			PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. BEATA ŁUKASZUK nr upr. PDL/0055/PWBS/16			PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM				